

Montage- und Bedienungsanleitung

Energiezähler 1-phasisig ALD1

Beschreibung

Der ALD1 ist ein kompakter elektronischer Wirkleistungszähler für den Einsatz in 1-phasisigen Netzen mit Neutralleiter. Sein gut ablesbares LC-Display bietet je nach Typ die Möglichkeit, zusätzliche Werte wie die Momentanleistung, die Spannung und den Strom abzulesen.

Technische Daten

Genauigkeitsklasse	■ B, gemäss EN 50470-3, Kl. 1 gemäss IEC 62053-21
Referenz-, Maximal-, Anlaufstrom	■ $I_{ref} = 5 \text{ A}$, $I_{max} = 32 \text{ A}$, $I_{start} = 20 \text{ mA}$
Betriebsspannung	■ 230 VAC, 50 Hz Toleranz -20%+15%
Zählpunkt	■ 00000.00...999999.9 kWh
S0-Ausgang (Schnittstelle)	■ Optokoppler 5 - 30 VDC/20 mA. Impedanz 100 Ω . Impulsbreite 30 ms. 1000 Imp./kWh
Übertragungsdistanz	■ maximal 1000 m (bei 30 V/20 mA)
Anschlüsse Hauptstromkreis	■ Leiterquerschnitt max. 6 mm ² , Schraubendreher Pozi Nr. 1, Schlitz Nr. 1, Anzugsmoment 1.2 Nm
Anschlüsse Steuerstromkreis	■ Leiterquerschnitt max. 2.5 mm ² , Schraubendreher Pozi Nr. 0, Schlitz Nr. 1, Anzugsmoment 0.5 Nm
Betriebstemperatur	■ $-10^{\circ} \text{C} ... +55^{\circ} \text{C}$ (nicht kondensierend gemäss Norm EN 50470)

Anzeigeelemente

Ttotal(kWh)	■ Zeigt den totalen Verbrauch
Tpart.(kWh)	■ Zeigt den partiellen Verbrauch, dieser Wert ist rückstellbar
P(kW)	■ Zeigt die momentane Leistung
U(V)	■ Zeigt die Spannung
I(A)	■ Zeigt den Strom
2000 Imp/kWh	■ Pulsiert entsprechend der bezogenen Leistung. Bei Fehler (Anschlüsse 1L/2L vertauscht) pulsiert das Segment mit 600/600 ms.



Montagehinweis

Die 1-Phasen-Energiezähler lassen sich auf eine 35 mm Schiene (EN 60715TH35) aufschnappen. Sie dürfen nur in Installationsschränken verwendet werden.

Bedienung der LCD Anzeige

Die grafische Darstellung der Bedienung ist auf der Rückseite. Der ALD1DSF10KBxA00 zeigt nur die registrierte Energie und hat keine Bedienungselemente für weitere Wertanzeigen.

Bestimmungsgemässer Gebrauch

Die ortsüblichen Normen, Richtlinien, Bestimmungen und Vorschriften sind einzuhalten. Die Installation der Zähler darf nur von fachkundigem und entsprechend geschultem Personal erfolgen.

Reinigung

Der Zähler kann, im spannungslosen Zustand, mit einem trockenen oder mit Seifenlösung angefeuchteten Tuch gereinigt werden. Auf keinen Fall dürfen ätzende oder lösungsmittelhaltige Substanzen zur Reinigung verwendet werden.

Saia-Burgess Controls AG

Bahnhofstrasse 18 | CH-3280 Murten | Schweiz
T +41 26/6727272 | F +41 26/6727499
pcd@saia-burgess.com | www.saia-cc.com

Instructions de montage et d'exploitation

Compteur d'énergie monophasé ALD1

Description

L'ALD1 est un compteur compact électronique de puissance active pour l'utilisation dans les réseaux monophasés avec neutre. L'écran LCD très lisible affiche en fonction du modèle des valeurs supplémentaires telles que la puissance momentanée, ainsi que la tension et le courant.

Caractéristiques techniques

Classe de précision	■ B selon EN 50 470-3, Cl. 1 selon IEC 62 053-21
Courant de référence	■ $I_{ref} = 5 \text{ A}$, $I_{max} = 32 \text{ A}$, $I_{st} = 20 \text{ mA}$ maximal, de démarrage
Tension de service	■ 230 VAC, 50 Hz Tolérance -20%/+15%
Plage de comptage	■ 00000.00...999999.9 kWh
Sortie S0 (interface)	■ Optocoupleur 5 - 30 VCC/20 mA. Impédance 100 Ω , largeur d'impulsion 30 ms 1000 imp./kWh.
Distance de transmission	■ 1000 m maximum (à 30 V/20 mA)
Branchements	■ Section de conducteur 6 mm ² maxi,
Circuit d'alimentation	■ Tournevis Pozi N° 1, plat N° 1, couple de serrage 1.2 Nm
Branchements	■ Section de conducteur maximal 25 mm ² ,
Circuit de commande	■ Tournevis Pozi n° 0, plat N° 1, couple de serrage 0.5 Nm
Température de service	■ -10° ... +55°C (sans condensation selon la norme EN 50 470)

Éléments d'affichage

Ttotal(kWh)	■ Indique la consommation totale
Tpart.(kWh)	■ Indique la consommation partielle, cette valeur est réinitialisable
P(kW)	■ Indique la puissance momentanée
U(V)	■ Indique la tension
I(A)	■ Indique le courant
2000 Imp/kWh	■ Pulse en fonction de la puissance absorbée. Indication d'erreur (inversion de ligne). pulse 600/600 ms.



Instructions de montage

Les compteurs d'énergie monophasés peuvent être encliquetés sur un rail de 35 mm (EN 60715TH35). Ils ne peuvent être utilisés que dans des armoires électriques.

Utilisation de l'écran LCD

Le graphique de menu se trouve sur la face arrière. L'ALD1D5F10KBxA00 n'indique que l'énergie enregistrée et ne dispose pas d'éléments de commande pour d'autres affichages de valeurs.

Utilisation conforme




Les normes, directives, dispositions et réglementations locales doivent être respectées. L'installation des compteurs ne doit être effectuée que par des techniciens expérimentés et formés.

Nettoyage

Lorsqu'il est hors tension, le compteur peut être nettoyé avec un chiffon sec ou humidifié avec une solution savonneuse. N'utiliser en aucun cas des substances corrosives ou solvatées pour le nettoyage.

Saia-Burgess Controls SA

Rue de la gare 18 | CH-3280 Morat | Suisse
T +41 26 / 672 7272 | F +41 26 / 672 7499
pcd@saia-burgess.com | www.saia-cc.com

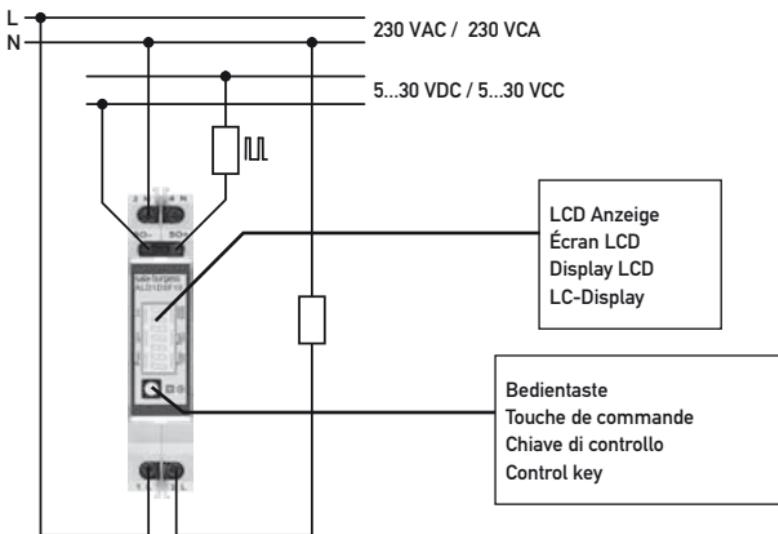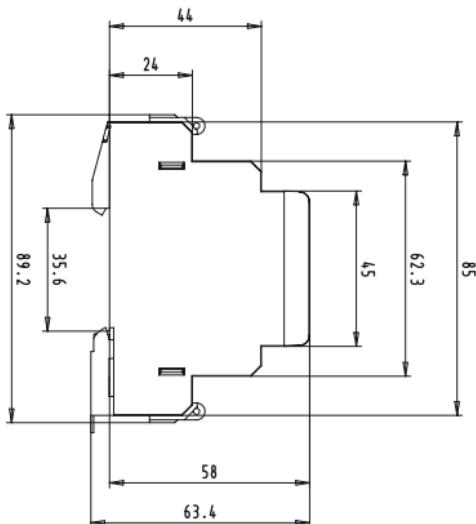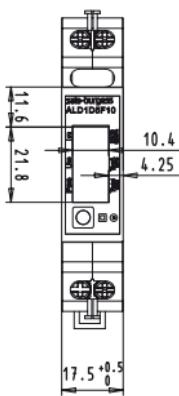Anschlüsse**Raccordement****Collagamenti****Connections****Vermassung****Dimensions****Dimensioni****Dimensions**

Istruzioni di montaggio e guida per l'utente

Contatore di energia monofase ALD1

Descrizione

L'ALD1 è un compatto contatore elettronico di energia attiva per l'impiego in reti trifase con conduttore neutro. Il suo display LCD di facile lettura offre, a seconda del tipo, la lettura di valori aggiornati come la potenza istantanea, così come il tensione e la corrente.

Dati tecnici

Classe di precisione	■ B, secondo EN 50470-3, CL 1 secondo IEC 62053-21
Corrente di riferimento, massima, di spunto	■ $I_{ref} = 5 \text{ A}$, $I_{max} = 32 \text{ A}$, $I_{st} = 20 \text{ mA}$
Tensione d'esercizio	■ 230 VAC, 50 Hz Tolleranza -20%/+15%
Capacità di conteggio	■ 00000.00...999999.9 kWh
Uscita S0 (interfaccia)	■ Optoaccoppiatore 5 - 30 VDC/20 mA. Impedenza 100 Ω , durata dell'impulso 30 ms 1000 Imp./kWh ■ massima 1000 m (bei 30 V/20 mA)
Distanza di comunicazione	■ Sezione conduttori max. 6 mm ² , cacciavite Pozi Nr. 1, a taglio Nr. 1, coppia di serraggio 1.2 Nm
Morsetti circuito principale	■ Sezione conduttori max. 2.5 mm ² , cacciavite Pozi Nr. 0, a taglio Nr. 1, coppia di serraggio 0.5 Nm
Morsetti circuito di comando	■ -10° ... +55°C (assenza di condensa secondo la norma EN 50 470)
Temperatura d'esercizio	

Elementi a display

Ttotal(kWh)	■ indica il consumo totale
Tpart.(kWh)	■ indica il consumo parziale, questo valore è azzerabile
P(kW)	■ indica la potenza istantanea
U(V)	■ indica la tensione
I(A)	■ indica la corrente
2000 Imp/kWh	■ pulsă secondo la potenza indicata. Indicazione dell'errore (inversione connessioni 1L/2L) pulsă di tempo ciclo 600/600 ms.



Istruzioni di montaggio

I contatori di energia monofase si inseriscono a scatto su una guida da 35 mm (EN 60715TH35). Devono essere usati solamente in quadri.

Funzione del display LCD

Il menu delle operazioni eseguibili passo-a-passo e rappresentato sul retro di questa pagina.
Il contatore ALD1DSF10KBxA00 mostra soltanto l'energia registrata e non ha elementi di comando per visualizzare altri valori.

Uso conforme

Si devono rispettare le norme, le direttive, le disposizioni e le leggi vigenti a livello locale. L'installazione dei contatori deve essere fatta esclusivamente da personale specializzato e in possesso di idonea preparazione.

Pulizia

Una volta messo fuori tensione, il contatore può essere pulito con un panno asciutto o inumidito con acqua saponata. Non si devono in nessun caso utilizzare per la pulizia sostanze corrosive o contenenti solventi.

Saia-Burgess Controls AG

Bahnhofstrasse 18 | CH-3280 Murten | Svizzera
T +41 26 / 672 7272 | F +41 26 / 6727499
pcd@saia-burgess.com | www.saia-cc.com

Installation and operating instructions

Energy meter single-phase ALD1

Description

The ALD1 is a compact electronic active power energy meter for application in single-phase power lines with neutral conductor. Depending on the type, the well readable LCD display offers the reading of additional values like instantaneous power, as well as voltage and current.

Technical data

Accuracy class	<ul style="list-style-type: none"> ■ B, according to EN 50470-3, Cl. 1 according to IEC 62053-21
Reference, Maximum, initial current operating voltage	<ul style="list-style-type: none"> ■ $I_{ref} = 5 \text{ A}$, $I_{max} = 32 \text{ A}$, $I_{st} = 20 \text{ mA}$ ■ 230 VAC, 50 Hz Tolerance -20%/+15%
Counting range S0 output (Interface)	<ul style="list-style-type: none"> ■ 00000.00...999999.9 kWh ■ Optocoupler 5 - 30 Vdc/20 mA, Impedance 100 Ω, pulse duration 30 ms 1000 Imp./kWh.
Transmission-distance	<ul style="list-style-type: none"> ■ Maximum 1000 m (at 30 V/20 mA)
Connections Main circuit	<ul style="list-style-type: none"> ■ Conductor cross-section max. 6 mm². Screwdriver Pozi No. 1, slotted No. 1, breakaway torque 1.2 Nm
Connections	<ul style="list-style-type: none"> ■ Conductor cross-section max. 2.5 mm², Control circuit Screwdriver Pozi No. 0, slotted No. 1, breakaway torque 0.5 Nm
Operating temperature	<ul style="list-style-type: none"> ■ -10° ... +55°C (noncondensing according standard EN 50470)

Indicating elements

Total	<ul style="list-style-type: none"> ■ Shows total consumption
Tpart.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Shows partial consumption, this value is resettable
P(kW)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Shows the instantaneous power
U(V)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Shows the voltage
I(A)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Shows the current
2000 Imp/kWh	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pulsates according to drawn power. Error indication (line L1/L2 inverted) with pulsating 600/600 ms.



Installation instructions

The single-phase energy meter can be attached to a 35 mm rail (EN 60715TH35).

The meter can be used only in installation cabinets.

Operation of the LCD display

The operating menu is shown as a graph on the backpage. The ALD1D5F10KBxA00 displays only the registered energy and has no operating elements for further value displays.

Intended use

The local standards, guidelines, regulations and provisions should be complied with. The installation of the meter should be undertaken only by qualified and appropriately trained personnel.


Cleaning

The meter can be cleaned in dead state with a dry cloth or cloth soaked in soap solution. Do not use caustic or solvent-containing substances for cleaning.


Saia-Burgess Controls Ltd.

Bahnhofstrasse 18 | CH-3280 Murten | Switzerland
T +41 26/672 7272 | F +41 26/6727499
pcd@saia-burgess.com | www.saia-cc.com


LCD Display

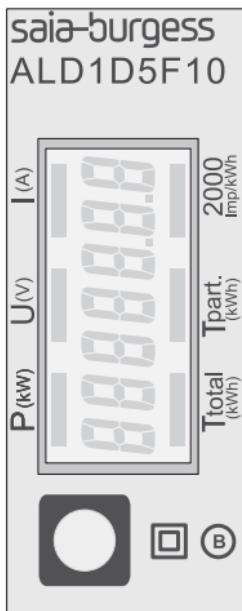


Montage
Montage
Montaggio
Mounting



Démontage
Démontage
Smontaggio
Dismounting



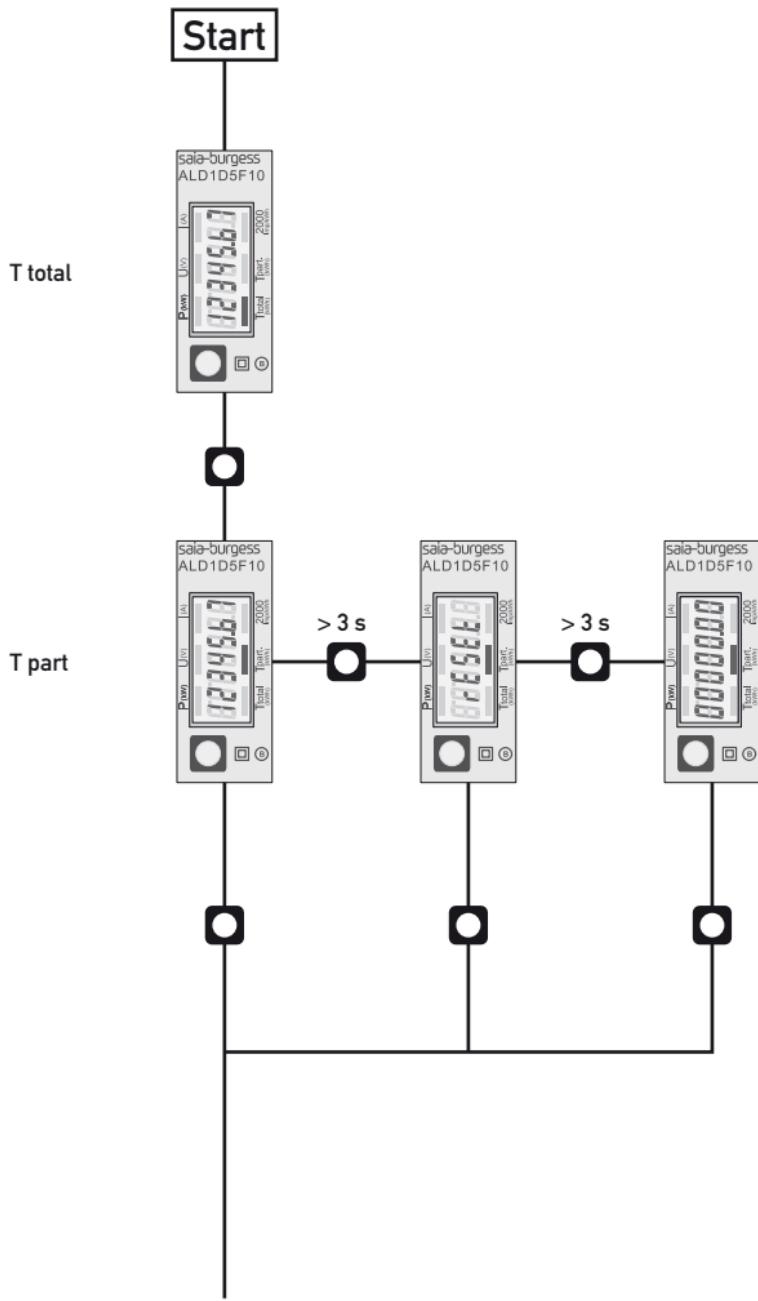

DE EG-Konformitätserklärung

Wir, Saia-Burgess Controls AG, CH 3280 Murten (Schweiz), erklären in alleiniger Verantwortung, dass die Energiezählerprodukte:

- ALD1D5F10KA3A00
- ALD1D5F10KB3A00

auf die sich die Erklärung bezieht, mit den folgenden Normen oder normativen Dokumenten übereinstimmen:

- EN 50470 Teile 1 und 2 (Elektromechanische Zähler)
- EN 50470 Teile 1 und 3 (Elektronische Zähler), Oktober 2006.
- Richtlinie 2004/22/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über Messgeräte
 - Anhang I, Grundlegende Anforderungen
 - Anhang MI-003, Elektrizitätszähler für den Wirkverbrauch

ESD auf Apparateseite: 13 kV

Ausstellungsjahr der EG Konformitätserklärung : 2009

Saia-Burgess Controls AG

Konformitätsbewertungsstelle:

Zertifizierungsstelle METAS-Cert, Nr. 1259
CH-3003 Bern-Wabern

Gezeichnet

Jean-Paul Costa, Leiter Entwicklung

FR Certificat de conformité CE

Nous, Saia-Burgess Controls SA, CH 3280 Morat (Suisse), déclarons sous notre propre responsabilité que les produits:

- ALD1D5F10KA3A00
- ALD1D5F10KB3A00

pour lesquels cette déclaration se réfère sont conformes aux normes/directives suivantes:

- EN 50470 partie 1 et 2 (compteur d'énergie Electro mécanique)
- EN 50470 partie 1 et 3 (compteur électronique), d'octobre 2006.
- Directive 2004/22/EG du parlement Européens concernant les appareils de mesure
 - Annexe I, Exigence de base
 - Annexe MI-003, Compteur d'énergie pour énergie active

EDD sur le côté matériel : 13 kV

Date du certificat de conformité: 2009

Saia-Burgess Controls SA

Organismes d'évaluation de la conformité:

Zertifizierungsstelle METAS-Cert, Nr. 1259
CH-3003 Bern-Wabern

Signé

Jean-Paul Costa, Directeur du Développement

IT Dichiarazione di conformità CE

Noi, Saia-Burgess Controls SA, CH 3280 Morat (Svizzera), dichiariamo in nostra propria responsabilità che i prodotti:

- ALD1D5F10KA3A00
- ALD1D5F10KB3A00

che discrive questa dichiarazione rispondono ai normativi/directive seguenti:

- EN 50470 parte 1 e 2 (contatori die energiea electro mecanica)
- EN 50470 parte 1 e 3 (contatori electronicci), d'ottobre 2006.
- Directiva 2004/22/EG del parlamento europeo per i apparatti di misura
 - Annexe I, esigenza di base
 - Annexe MI-003, Contatori per energia attiva

EDS sul lato del materiale : 13 kV

Data della dichiarazione di conformità : 2009

Saia-Burgess Controls AG

Organismi di valutazione della conformità:

Zertifizierungsstelle METAS-Cert, Nr. 1259
CH-3003 Bern-Wabern

Firmato

Jean-Paul Costa, capo dello sviluppo

EN Declaration of Conformity CE

We, Saia-Burgess Controls Ltd., CH 3280 Murten (Switzerland), hereewith declare, on our own responsibility that the products:

- ALD1D5F10KA3A00
- ALD1D5F10KB3A00

which this certificate refer to, are in accordance with the following standards:

- EN 50470 parts 1 and 2 (meter electromechanical)
- EN 50470 parts 1 and 3 (electronic meter), of October 2006.
- Directive 2004/22/EG of the European parliament and of the council regarding measuring instruments
 - Annex I, essential requirements
 - Annex MI-003, active electrical energy meters

ESD on equipment side: 13 kV

EC - Declaration of Conformity: 2009

Saia-Burgess Controls AG

Conformity Assessment Body:

Zertifizierungsstelle METAS-Cert, Nr. 1259
CH-3003 Bern-Wabern

Signed:

Jean-Paul Costa, Head of development

DA Overensstemmelseserklæring

Vi, Saia-Burgess Controls Ltd., CH 3280 Murten (Schweiz) erklærer hermed på vores eget ansvar, at produkterne:

- ALD1D5F10KA3A00
- ALD1D5F10KB3A00

som dette certifikat vedrører, er i overensstemmelse med de følgende standarder:

- EN 50470 del 1 og 2 (elektromekanisk meter)
- EN 50470 del 1 og 3 (elektronisk meter), oktober 2006
- Europaparlamentets og rådets direktiv 2004/22/EU vedrørende måleinstrumenter:
 - Bilag I Væsentlige krav
 - Bilag MI-003 Aktive elektriske energimålere

ESD, på siden af enheden: 13 kV

Dato af overensstemmelseserklæringen: 2009

Saia-Burgess Controls AG

Overensstemmelsesvurderingsorgan:

Zertifizierungstelle METAS-Cert, Nr. 1259
CH-3003 Bern-Wabern

Undertegnet Jean-Paul Costa, direktør for Udvikling

EL Δήλωση συμμόρφωσης EK

H εταιρία Saia-Burgess Controls Ltd., CH 3280 Murten (Ελβετία), δια του πάροντος δήλωνε υπεύθυνα ότι τα προϊόντα:

- ALD1D5F10KA3A00
- ALD1D5F10KB3A00

στα οποία αναφέρεται η παρούσα δήλωση, συμμορφώνονται με τα παρακάτω πρότυπα:

- EN 50470 μέρος 1 και 2 (ηλεκτρομηχανικός μετρητής)
- EN 50470 μέρος 1 και 3 (ηλεκτρονικός μετρητής), Οκτώβριος 2006

■ Οδηγία 2004/22/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-

λίου και Συμβουλίου περί οργάνων μέτρησης

- Παράρτημα I, βασικές απαιτήσεις
- Παράρτημα MI-003, μετρήτες για ενέργεια ηλεκτρικής ενέργεια

ESD, από την πλευρά της συσκευής: 13 kV

Ημερομηνία του πιστοποιητικού συμμόρφωσης: 2009

Saia-Burgess Controls AG

Οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης:

Zertifizierungstelle METAS-Cert, Nr. 1259
CH-3003 Bern-Wabern

Υπεγράφων τον Jean-Paul Costa, επικεφαλής της ανάπτυξης

ES Declaración de conformidad CE

Nosotros, Saia-Burgess Controls AG, CH 3280 Murten (Suiza), declaramos como únicos responsables, que los productos:

- ALD1D5F10KA3A00
- ALD1D5F10KB3A00

a los cuales hace referencia la presente declaración, responden a las normativas / directrices siguientes:

- EN 50470, partes 1 y 2 (contadores electromecánicos)
- EN 50470, partes 1 y 3 (contadores electrónicos), octubre 2006

■ Directriz 2004/22/CE del Parlamento Europeo y del consejo sobre aparatos medidores

- Anexo I, Requisitos básicos
- Anexo MI-003, Contador de electricidad para energía activa

EDS, en el lado del equipos: 13 kV

Fecha del certificado de conformidad: 2009

Saia-Burgess Controls AG

Organismo de evaluación de la conformidad:

Zertifizierungstelle METAS-Cert, Nr. 1259
CH-3003 Bern-Wabern

Firmado Jean-Paul Costa, jefe de desarrollo

ET Dikjarazzjoni ta' Konformità KE

Meie, Saia-Burgess Controls Ltd., CH 3280 Murten (Sveits), teatame káesolevaga oma isiklikul vastutuseil, et tooted:

- ALD1D5F10KA3A00
- ALD1D5F10KB3A00

millele káesolev sertifikaat viitab, vastavad järgmiste standarditele:

- EN 50470 osad 1 ja 2 (elektromehaaniline arvesti)
- EN 50470 osad 1 ja 3 (elektrooniline arvesti) – kehtestatud 2006. aasta oktoobris

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2004/22/EU mõõtetevahendite kohta
 - I liisa, olulised nõuded
 - Liisa MI-003, aktiivelektrienergia arvestid

ESD, küljet seade: 13 kV

Vastavusavalduse kuupäev: 2009

Saia-Burgess Controls AG

Vastavushindamisalus:

Zertifizierungstelle METAS-Cert, Nr. 1259
CH-3003 Bern-Wabern

Allkirjastatud Jean-Paul Costa, arendusosakonna juhataja

FI EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Me, Saia-Burgess Controls AG, CH 3280 Murten, (Sveitsi), vakuuttame, että jäljempänä mainitut ennakointivakuutuslaitteet:

- ALD1D5F10KA3A00
- ALD1D5F10KB3A00

vakuutus koskee, ovat seuraavien normien ja normatiivisten dokumenttien mukaisia:

- EN 50470 osat 1 ja 2 (sähkömekaaniset mittarit)
- EN 50470 osat 1 ja 3 (sähköiset mittarit), lokakuu 2006

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/22/EY mittauslaitteista
 - Liite I, perustavanlaatuiset vaatimukset
 - Liite MI-003, tosikulutusta mittaavat sähkömittarit

ESD, puolella laitteta: 13 kV

Date of vaatimustenmukaisuusvakuutus: 2009

Saia-Burgess Controls AG

Vaatimustenmukaisuuden arvioiva elin:

Zertifizierungstelle METAS-Cert, Nr. 1259

Allekirjoittetu Jean-Paul Costa, pääliikö kehitys

GA Dearbhú Comhlíonta CE

Dearbháinn Saia-Burgess Controls Ltd., CH 3280 Murten (An Íilvés) leis seo, ar bhfreaghracht féin, go bhfuil na táirí:

- ALD1D5F10KA3A00
- ALD1D5F10KB3A00

a ndéantar tagairt doibh sa deimhniú seo, de réir na gcaighdeáin seo a leanas:

- EN 50470, codanna 1 agus 2 (méadar leictrimheicniúil)
- EN 50470, codanna 1 agus 3 (méadar leictreonaich), Deireadh Fómhair 2006

- Treoir 2004/22/EC de chuid Pharlaimint na hEorpa agus an Chomhaire i dtaoibh gléasanna tomhais
 - Tarscribhinn I, bunriachtanais
 - Tarscribhinn MI-003, méadar fhuinneamh leictreach gníomhach

EDS, ar an trealamh taoibh: 13 kV

Dáta an Dearbháití Chomhlíonta: 2009


Saia-Burgess Controls AG

An Chomhlacht um Mheasúnú ar Dearbháit:

Zertifizierungstelle METAS-Cert, Nr. 1259

CH-3003 Bern-Wabern

Air a sheulachadh Jean-Paul Costa, Ceann Forbartha

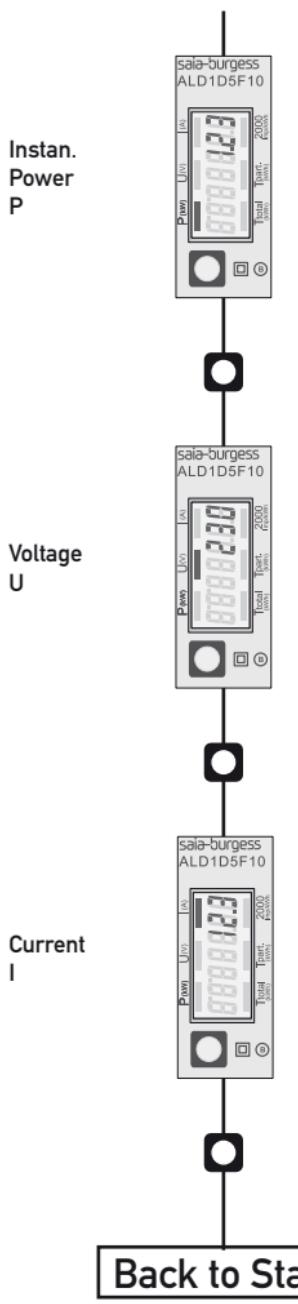

HU EK Megfelelőségi nyilatkozat

A Saia-Burgess Controls Ltd., CH 3280 Murten (Svájc), ezennel saját felelősségrére kijelent, hogy az e tanúsítvány tárgyát képező alábbi terméké:

- ALD1D5F10KA3A00
 - ALD1D5F10KB3A00
- megfelelnek a következő szabványoknak:
- EN 50470 1. és 2. rész (elektromechanikai mérő)
 - EN 50470 1. és 3. rész (elektronikai mérő), 2006. október

- Az Európai Parlament és a Tanács 2004/22/EK irányelvvel a mérőműszerekről
 - I. mérőklet, alapvető követelmények
 - MI-003 mérőklet, aktív villamosenergia-mérők

ESD, az a készülék oldalán: 13 kV

A Megfelelőségi nyilatkozat dátuma: 2009.

Saia-Burgess Controls AG

Megfelelőségtételő Testület:

Zertifizierungsstelle METAS-Cert, Nr. 1259
CH-3003 BERN-WABERN

Aláírták Jean-Paul Costa, Fejlesztési igazgató

LT EB atitikimo deklaracija

Mes. Saia-Burgess Controls Ltd., CH 3280 Murten (Sveicarija), šiuu atsakangai pareiskiame, kad produktai:

- ALD1D5F10KA3A00
 - ALD1D5F10KB3A00
- apie kuriuos yra šis pažymėjimas, atitinka šiuos standartus:
- EN 50470 dalys 1 ir 2 (elektromechaninis skaitiklis)
 - EN 50470 dalys 1 ir 3 (elektroninis skaitiklis), 2006 m. spalio mėn.
 - Europos parlamento ir Tarybos direktyva 2004/22/EB dėl matavimo instrumentų
 - Priedas I, pagrindiniai reikalavimai
 - Priedas MI-003, aktyviuos elektros energijos skaitikliai

ESD į pusėje išrauga: 13 kV

Data atitikimo deklaracija: 2009

Saia-Burgess Controls AG

Atitikties įvertinimo ištaiga:

Zertifizierungstelle METAS-Cert, Nr. 1259
CH-3003 Bern-Wabern

Parašas Jean-Paul Costa, vadovas plėtros

LV EK Atbilstības sertifikāts

Mēs, Saia-Burgess Controls Ltd., CH 3280 Murten (Šveicarija), uzņemjoties atbilstību, ar šo deklarējam, ka produkti:

- ALD1D5F10KA3A00
 - ALD1D5F10KB3A00
- uz kuriem šī sertifikāts attiecas, atbilst sekojošajiem standartiem:
- EN 50470, 1. un 2. daļas (elektromehānikisks skaitītājs)
 - EN 50470, 2006. gada oktobra EN 50470 1. un 3. daļas (elektronisks skaitītājs)
 - Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2004/22/ES par mērinstrumentiem
 - Piešķums I, pamatprasības
 - Piešķums MI-003, darbojošies elektriskie energijas skaitītāji

ESD, par pusi no aprakojums: 13 kV

Dienas, kad deklarāciju: 2009

Saia-Burgess Controls SA

Atbilstības novērtēšanas organizācija:

Zertifizierungsstelle METAS-Cert, Nr. 1259
CH-3003 Bern-Wabern

Parakstīts Jean-Paul Costa, vadītājs attīstību

MT Dikjarazzjoni ta' Konformità KE

Ahna, Saia-Burgess Controls Ltd., CH 3280 Murten (Switzerland), b'dan qed niddikjaraw, fuq responsabilità tagħha stess, li i-prodotti:

- ALD1D5F10KA3A00
- ALD1D5F10KB3A00

li għaliex dan iċ-ċertifikat jirreferi, huma konformi ma' l-istandardi/direttivi li ġejjin:

- EN 50470 part 1 o 2 (miter elettromeccanico)
 - EN 50470 part 1 u 3 (miter elettronico), 10 ottubru 2006
- Id-Direttiva 2004/22/KE tal-Parlament Europew u tal-Kunsill dwar strumenti tal-kejj
• Anness I, rekwiziti meħtieġa
• Anness MI-003, miters ta' l-enerġija elektrika attivi EDS, fuq in-naha ta-taghħmir: 13 kV

Data tad-dikjarazzjoni dwar il-Konformità: 2009

Saia-Burgess Controls AG

Korp f'Analizi dwar il-Konformità:

Zertifizierungsstelle METAS-Cert, Nr. 1259
CH-3003 BERN-WABERN

Iffirmata Jean-Paul Costa, Kap ta-taqsimha dwar l-iżvilupp

NL EG-conformiteitsverklaring

Wij, Saia-Burgess Controls Ltd., CH 3280 Murten, (Switzerland), verklaren hierbij op eigen verantwoordelijkheid dat de producten:

- ALD1D5F10KA3A00
- ALD1D5F10KB3A00

waarnaar dit attest verwijst, in overeenstemming zijn met de volgende normen:

- EN 50470 deel 1 en 2 (elektromechanische teller)
- EN 50470 deel 1 en 3 (elektronische teller), oktober 2006
- Richtlijn 2004/22/EG van het Europees Parlement en van de Raad betreffende meetinstrumenten
 - Bijlage I, essentiële vereisten
 - Bijlage MI-003, actieve elektrische energiemetersEDS, aan de zijde van de apparatuur: 13 kV

Datum van de verklaring van overeenstemming: 2009

Saia-Burgess Controls AG

De beoordeling van de conformiteit lichaam:

Zertifizierungsstelle METAS-Cert, Nr. 1259
CH-3003 Bern-Wabern

Ondertekend Jean-Paul Costa, hoofd van de ontwikkeling

PL Oświadczenie zgodności z wymogami Wspólnoty Europejskiej (WE)

Firma Saia-Burgess Controls Ltd., CH 3280 Murten, oświadczają niniejszym na własną odpowiedzialność, że wyroby:

- ALD1D5F10KA3A00
- ALD1D5F10KB3A00

do których odnosi się niniejsze Oświadczenie, zgodne są z następującymi normami:

- EN 50470, część 112 (elektromechaniczny licznik energii)
- EN 50470, część 113 (licznik elektroniczny) z połowy 2006
- Zarządzenie 2004/22/ES Parlamentu i Rady Europejskiej odnośnie urządzeń pomiarowych
 - Dodatek I, podstawowe wymogi
 - Dodatek MI-003, licznik aktywnej energii elektrycznej

ESD, z boku urządzenia: 13 kV

Data wydania deklaracji zgodności: 2009

Saia-Burgess Controls SA

Jednostki oceny zgodności:

Zertifizierungsstelle METAS-Cert, Nr. 1259
CH-3003 Bern-Wabern

Podpisano Jean-Paul Costa, Dyrektor ds. Rozwoju

PT Declaração de Conformidade CE

Nós, **Saia-Burgess Controls Ltd.**, CH 3280 Murten, (Suíça), vimos pelo presente informar, assumindo total responsabilidade, que os produtos:

- ALD1D5F10KA3A00
- ALD1D5F10KB3A00

aos quais o presente certificado diz respeito, estão em conformidade com os seguintes padrões:

- **EN 50470** partes 1 e 2 (contador electromecânico)
- **EN 50470** partes 1 e 3 (contador mecânico),
de Outubro 2006

■ **Direktiva 2004/22/CE** do Parlamento Europeu e do Conselho relativa aos instrumentos de medição:

- Anexo I, requisitos essenciais
- Anexo MI-003, contadores de energia eléctrica activa

ESD, do lado do equipamento: 13 kV

Data da declaração de conformidade: 2009

Saia-Burgess Controls AG

Organismo de avaliação da conformidade:

Zertifizierungstelle METAS-Cert, Nr. 1259
CH-3003 Bern-Wabern

Assinado Jean-Paul Costa, diretor de desenvolvimento

RO Declarație de conformitate CE

Societatea **Saia-Burgess** Controls Ltd., CH 3280 Murten, declară prin prezenta pe propria răspundere că produsele:

- ALD1D5F10KA3A00
- ALD1D5F10KB3A00

care fac obiectul acestui certificat sunt conforme următoarelor standarde:

- **EN 50470** părți 1 și 2 (contor de energie electromecanic)
- **EN 50470** părți 1 și 3 (contor electronic),
din Octombrie 2006.

■ **Direcția 2004/22/EG** a Parlamentului European și a Consiliului European referitoare la instrumentele de măsurare

- Anexa I, cerințe esențiale
- Anexa MI-003, contoare de electricitate pentru energia

ESD, pe partea laterală a aparatului: 13 kV

Data a declaratiei de conformitate: 2009

Saia-Burgess Controls AG

Organizati de evaluarea a conformitatii:

Zertifizierungstelle METAS-Cert, Nr. 1259
CH-3003 Bern-Wabern

Semnat Jean-Paul Costa, Director de Dezvoltare

SL ES Izjava o Skladnosti

V podjetju **Saia-Burgess** Controls Ltd.,
CH 3280 Murten (Svica), na lastno odgovornost
izjavljamo, da izdelki:

- ALD1D5F10KA3A00
- ALD1D5F10KB3A00

na katere se nanaša ta izjava, izpolnjujejo naslednje standarde:

- **EN 50470**, 1. in 2. del (elektromehanski meter)
- **EN 50470**, 1. in 3. del (elektronski meter), iz meseca Okt. 2006

- **Direktiva 2004/22/ES** Evropskega parlamente in sveta o merilnih instrumentih

- Priloga I, bistvene zahteve

- Priloga MI-003, aktivni električni števci energije

ESD, on the side of the device: 13 kV

Datum izjavo o skladnosti: 2009

Saia-Burgess Controls SA

Organ za ugotavljanje skladnosti:

Zertifizierungstelle METAS-Cert, Nr. 1259
CH-3003 Bern-Wabern

Podpisano Jean-Paul Costa, direktor za razvoj

SK ES Vyhlášenie o zhode

Spoločnosť **Saia-Burgess** Controls Ltd.,
CH 3280 Murten, Slovensko, týmto na svoju vlastnú zodpovednosť vyhľasuje, že výrobky:

- ALD1D5F10KA3A00
- ALD1D5F10KB3A00

na ktoré sa toto osvedčenie vzťahuje, sú v súlade s týmto normami:

- **EN 50470** časti 1 a 2 (elektromechanické meradlo)
- **EN 50470** z októbra 2006,

- **Smeŕnicka** Európskeho parlamentu a

Rady **2004/22/ES** o meradiach:

- Príloha I, základné požiadavky,

- Príloha MI-003, aktívne meradlá elektrickej energie.

EDS, na bočnej strane zariadenia: 13 kV

Dátum vydanie vyhlásenia o zhode: 2009

Saia-Burgess Controls AG

Organ posudzovania zhody:

Zertifizierungstelle METAS-Cert, Nr. 1259
CH-3003 Bern-Wabern

Podpísané Jean-Paul Costa, riaditeľ pre rozvoj

SV EU Konformitetsdeklaration

Vi, **Saia-Burgess** Controls Ltd., CH 3280 Murten (Schweiz), betygar härmed på vårt ansvar, att produkterna:

- ALD1D5F10KA3A00
- ALD1D5F10KB3A00

som intaget härvisar till, överensstämmer med följande normer eller normerande dokument:

- **EN 50470** del 1 och 2 (elektromekanisk mätare)
- **EN 50470** del 1 och 3 (elektronisk mätare), av oktober 2006.

- **Direktiv 2004/22/EG** från Europaparlamentet samt rådet beträffande mätinstrument

- Bilaga I, grundkrav

- Bilaga MI-003, el-mätare för aktiv energiförbrukning

ESD, på sidan av enheten: 13 kV

Datum för försäkran om överensstämmelse: 2009

Saia-Burgess Controls AG

Organ för bedömning:

Zertifizierungstelle METAS-Cert, Nr. 1259
CH-3003 Bern-Wabern

Undertecknades Jean-Paul Costa, chef för utveckling