

# Montage- und Bedienungsanleitung

## Energiezähler 3-phasisch AWD3

### Beschreibung

Der AWD3 ist ein kompakter elektronischer Wirkleistungszähler für den Einsatz in 3 phasigen Netzen mit Stromwandlermessung und Neutralleiter. Sein gut ablesbares LCD-Display bietet die Möglichkeit, zusätzliche Werte wie die Momentanleistung Total oder pro Phase, sowie die Spannung und den Strom pro Phase abzulesen.

### Technische Daten

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Genauigkeitsklasse               | ■ B, gemäss EN 50470-3,<br>KL. 1 gemäss IEC 62053-21  |
| Referenz-, Maximal-, Anlaufstrom | ■ $I_{ref} = 5 \text{ A}$ , $I_{max} = 6 \text{ A}$ , $I_{start} = 10 \text{ mA}$   |
| Betriebsspannung                 | ■ $3 \times 230/400 \text{ VAC}, 50 \text{ Hz}$<br>Toleranz -20%+15%  |
| Zählpunkt                        | ■ 00000.0...999999.9 kWh  |
| S0-Ausgang (Schnittstelle)       | ■ Optokoppler 5 - 30 VDC/20 mA.<br>Impedanz 100 $\Omega$ ,<br>Impulsbreite 30 ms,<br>5 - 1500 A      10 Imp./kWh,<br>1000 - 6000 A    1 Imp./kWh<br>■ maximal 1000 m (bei 30 V/20 mA) |
| Übertragungs-distanz             | ■ Leiterquerschnitt 1.5 - 16 mm <sup>2</sup> ,<br>Schraubendreher Pozi Nr. 1, Schlitz Nr. 2, Anzugsmoment 1.5 - 2 Nm  |
| Anschlüsse Hauptstromkreis       | ■ Leiterquerschnitt max. 2.5 mm <sup>2</sup> ,<br>Schraubendreher Pozi Nr. 0, Schlitz Nr. 2, Anzugsmoment 0.8 Nm  |
| Anschlüsse Steuerstromkreis      | ■ -10° ... +55°C  |

### Anzeigeelemente

|              |   |
|--------------|---|
| T1total      | ■ Zeigt den Verbrauch Total   |
| T1part.      | ■ Zeigt den partiellen Verbrauch, dieser Wert ist Rückstellbar  |
| CT           | ■ Zeigt das eingestellte Stromwandlerverhältnis   |
| Select       | ■ Bei geöffneter Brücke Z1-Z2 kann, beim Menupunkt select, das Wanderverhältnis eingestellt werden    |
| P(kW)        | ■ Zeigt die momentane Leistung pro Phase oder aller Phasen  |
| U(V)         | ■ Zeigt die Spannung pro Phase  |
| I(A)         | ■ Zeigt den Strom pro Phase   |
| n Imp/kWh    | ■ Pulsiert entsprechend der bezogenen Leistung  |
| kWh          | ■ Zeigt die Einheit kWh bei Verbrauchsanzeige   |
| L1 / L2 / L3 | ■ Bei P-, U-, I- oder Error-Anzeige wird die entsprechende Phase angezeigt                            |
| Error        | ■ Bei fehlender Phase oder falscher Stromrichtung. Die entsprechende Phase wird zusätzlich angezeigt. |



### Montagehinweis

Die 3-Phasen-Energiezähler lassen sich auf eine 35 mm Schiene (EN 60715TH35) aufschrauben. Sie dürfen nur in Installationsschränken mit Schutzart IP51 (staub- und feuchtgedichtet) verwendet werden.

### Anschlusschema

Der sekundär, netzseitige Stromwandleranschluss ist mit der zu messenden Phase zu verbinden. Diese Verbindung ist den lokalen Installationsvorschriften entsprechend abzusichern.

### Bedienung der LCD Anzeige

Die grafische Darstellung der Bedienung ist auf der Rückseite. Für das Einstellen des Wanderverhältnis muss die Brücke Z1-Z2 entfernt werden

### Bestimmungsgemässer Gebrauch

Die ortsüblichen Normen, Richtlinien, Bestimmungen und Vorschriften sind einzuhalten. Die Installation der Zähler darf nur von fachkundigem und entsprechend geschultem Personal erfolgen.

### Reinigung

Der Zähler kann, im spannungslosen Zustand, mit einem trockenen oder mit Seifenlösung angefeuchteten Tuch gesäubert werden. Auf keinen Fall dürfen ätzende oder lösungsmittelhaltige Substanzen zur Reinigung verwendet werden.

### Saia-Burgess Controls AG

Bahnhofstrasse 18 | CH-3280 Murten | Schweiz  
T +41 26/6727111 | F +41 26/6727499  
pcd@saia-burgess.com | www.saia-cc.com

# Instructions de montage et d'exploitation

## Compteur d'énergie triphasé AWD3

### Description

L'AWD3 est un compteur compact électronique de puissance active pour l'utilisation dans les réseaux triphasés avec mesure de transformateur et neutre. L'écran LCD très lisible affiche des valeurs supplémentaires telles que la puissance momentanée totale ou par phase, ainsi que les tensions et courants par phase.



### Caractéristiques techniques

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Classe de précision      | ■ B selon EN 50470-3,<br>Cl. 1 selon IEC 62053-21  |
| Courant de référence     | ■ $I_{ref} = 5 \text{ A}$ , $I_{max} = 6 \text{ A}$ , $I_{st} = 10 \text{ mA}$ maximal, de démarrage   |
| Tension de service       | ■ 3 x 230/400 VAC, 50 Hz<br>Tolérance -20%/+15%  |
| Plage de comptage        | ■ 00000.00...999999.9 kWh  |
| Sortie S0<br>(interface) | ■ Optocoupleur 5 - 30 VCC/20 mA.<br>Impédance 100 $\Omega$ ,<br>largeur d'impulsion 30 ms,<br>5 - 1500 A      10 imp./kWh,<br>1000 - 6000 A    1 imp./kWh. |
| Distance de transmission | ■ 1000 m maximum (à 30 V/20 mA)  |
| Branchements             | ■ Section de conducteur 1.5 - 16 mm <sup>2</sup> .   |
| Circuit d'alimentation   | ■ Tournevis plat Pozi N° 1<br>N° 2, couple de serrage 1.5 - 2 Nm   |
| Branchements             | ■ Section de conducteur maximal 25 mm <sup>2</sup> .   |
| Circuit de commande      | ■ Tournevis plat Pozi n° 0<br>N° 2, couple de serrage 0.8 Nm   |
| Température de service   | ■ -10° ... +55°C   |

### Éléments d'affichage

|              |  |
|--------------|--|
| T1total      | ■ Indique la consommation totale   |
| T1part.      | ■ Indique la consommation partielle,<br>cette valeur est réinitialisable   |
| CT           | ■ Indique le rapport de transformation<br>de courant défini  |
| Select       | ■ Lors que le portage Z1-Z2 est<br>ouvert, le rapport de transformation<br>peut être réglé sous l'option de<br>menu Select |
| P(kW)        | ■ Indique la puissance momentanée<br>par phase ou de toutes les phases   |
| U(V)         | ■ Indique la tension par phase   |
| I(A)         | ■ Indique le courant par phase   |
| n Imp/kWh    | ■ Pulse en fonction de la puissance<br>absorbée  |
| kWh          | ■ Indique l'unité kWh pour l'affichage<br>de consommation  |
| L1 / L2 / L3 | ■ En cas d'affichage P, U, I ou Error, la<br>phase correspondante s'affiche  |
| Error        | ■ En cas d'absence de phase ou de<br>sens de courant inversé. La phase<br>correspondante s'affiche également.              |

### Instructions de montage

Les compteurs d'énergie triphasés peuvent être encliquetés sur un rail de 35 mm (EN 60715TH35). Ils ne peuvent être utilisé que dans des armoires électriques de type de protection IP51 (étanche aux poussières et à l'humidité).

### Schéma des connexions

Le branchement secondaire côté secteur du transformateur doit être relié à la phase à mesurer. Ce branchement doit être protégé conformément aux réglementations d'installation locales.

### Utilisation de l'écran LCD

Le graphique des menus se trouve sur la face arrière.  
Le portage Z1-Z2 doit être retiré pour régler le rapport de transformation.

### Utilisation conforme

Les normes, directives, dispositions et réglementations locales doivent être respectées. L'installation des compteurs ne doit être effectuée que par des techniciens expérimentés et formés.

### Nettoyage

Lorsqu'il est hors tension, le compteur peut être nettoyé avec un chiffon sec ou humidifié avec une solution savonneuse. N'utiliser en aucun cas des substances corrosives ou solvatées pour le nettoyage.

### Saia-Burgess Controls SA


Rue de la gare 18 | CH-3280 Morat | Suisse  
T +41 26/6727111 | F +41 26/6727499  
pcd@saia-burgess.com | www.saia-cc.com

## Anschlüsse

## Raccordement

## Collagamenti

## Свързане

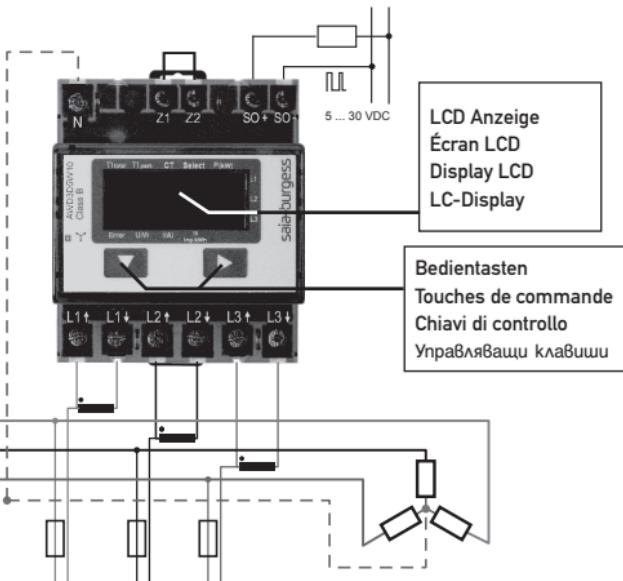


## Vermassung

## Dimensions

## Dimensioni

## Размеры

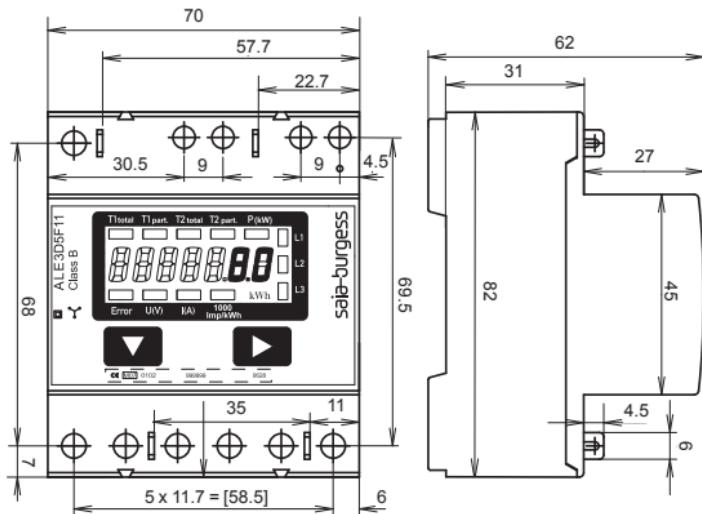

# Istruzioni di montaggio e guida per l'utente

## Contatore di energia trifase AWD3

### Descrizione

L'AWD3 è un compatto contatore elettronico di energia attiva per l'impiego in reti trifase con trasformatore amperometrico e conduttore neutro. Il suo display LCD di facile lettura offre la lettura di valori addizionali come la potenza istantanea totale o per fase, così come le tensioni e le correnti per ogni fase.

### Dati tecnici

|   |   |
|---|---|
| Classe di precisione                        | ■ B, secondo EN 50470-3,<br>CL 1 secondo IEC 62 053-21  |
| Corrente di riferimento, massima, di spunto | ■ $I_{ref} = 5 \text{ A}$ , $I_{max} = 6 \text{ A}$ , $I_{st} = 10 \text{ mA}$  |
| Tensione d'esercizio                        | ■ $3 \times 230/400 \text{ VAC}, 50 \text{ Hz}$<br>Tolleranza $-20\% +15\%$   |
| Capacità di conteggio                       | ■ 00000.00...999999.9 kWh   |
| Uscita S0 (interfaccia)                     | ■ Optoaccoppiatore 5 - 30 VDC/20 mA.<br>Impedenza $100 \Omega$ , durata dell'impulso 30 ms.<br>5 - 1500 A      10 Imp./kWh.<br>1000 - 6000 A    1 Imp./kWh<br>■ massima 1000 m (bei 30 V/20 mA) |
| Distanza di comunicazione                   | ■ Sezione conduttori 1.5 - 16 mm <sup>2</sup> . cacciavite Pozzi Nr. 1, a taglio Nr. 2, coppia di serraggio 1.5 - 2 Nm  |
| Morsetti circuito principale                | ■ Sezione conduttori max. 2.5 mm <sup>2</sup> . cacciavite Pozzi Nr. 0, a taglio Nr. 2, coppia di serraggio 0.8 Nm  |
| Morsetti circuito di comando                | ■ -10° ... +55°C  |
| Temperatura d'esercizio                     | ■ -10° ... +55°C  |

### Elementi a display

|              |   |
|--------------|---|
| T1total      | ■ indica il consumo totale  |
| T1part.      | ■ indica il consumo parziale, questo valore è azzerabile  |
| CT           | ■ indica il rapporto di trasformazione di corrente  |
| Select       | ■ a ponte Z1-Z2 aperto è possibile di regolare il rapporto di trasformazione di corrente nel menu select                |
| P(kW)        | ■ indica la potenza istantanea per ciascuna fase o per tutte le fasi  |
| U(V)         | ■ indica la tensione per ciascuna fase  |
| I(A)         | ■ indica la corrente per ciascuna fase  |
| n Imp/kWh    | ■ pulsante secondo la potenza indicata  |
| kWh          | ■ indica l'unità kWh per la visualizzazione del consumo   |
| L1 / L2 / L3 | ■ se appare P, U, I o Error viene visualizzata la relativa fase   |
| Error        | ■ In caso di mancanza di una fase o di direzione della corrente sbagliata. Viene inoltre visualizzata la relativa fase. |



### Instruzione di montaggio

I contatori di energia trifase si inseriscono a scatto su una guida da 35 mm (EN 60 715 TH35). Devono essere usati solamente in quadri con tipo di protezione IP51 (resistenti a polvere e umidità).

### Schema di collegamento

Il collegamento secondario al trasformatore amperometrico, sul lato alimentazione, va collegato alla fase da misurare. Questo collegamento va messo in sicurezza seguendo le norme di installazione locali.

### Funzione del display LCD

Il menu delle operazioni eseguibili passo-a-passo e rappresentato sul retro di questa pagina. Per la regolazione del rapporto di trasformazione di corrente occorre rimuovere il ponte Z1-Z2

### Uso conforme

Si devono rispettare le norme, le direttive, le disposizioni e le leggi vigenti a livello locale. L'installazione dei contatori deve essere fatta esclusivamente da personale specializzato e in possesso di idonea preparazione.

### Pulizia

Una volta messo fuori tensione, il contatore può essere pulito con un panno asciutto o inumidito con acqua saponata. Non si devono in nessun caso utilizzare per la pulizia sostanze corrosive o contenenti solventi.

# Инструкция за монтаж и работа

## Електромер 3-фазен AWD3

### Описание

AWD3 е компактен електронен електромер за активна енергия с приложение в трифазни инсталации с измерване чрез външни токови трансформатори и маса. Добре видимият LCD дисплей предлага отчитане и на допълнителни величини като моментна мощност, моментен ток и моментно напрежение.

### Технически данни

|  |   |
|--|---|
| Клас на точност                                    | B, според EN 50470-3,<br>1 според IEC 62053-21  |
| Номинален, максимален, начален ток раб. напрежение | Iref = 5 A, Imax = 6 A, Ist = 10 mA<br><br>3 x 230/400 VAC, 50 Hz<br>тOLERАНС -20%/+15%                                     |
| Брояч обхват                                       | 00000.00...999999.9 kWh   |
| S0 изход (Интерфейс)                               | Оптрон 5 - 30 VDC/20 mA,<br>Импеданс 100 Ω,<br>Време на пуска 30 ms,<br>5 - 1500 A 10 Imp./kWh,<br>1000 - 6000 A 1 Imp./kWh |
| Разстояние на предаване                            | Макс. 1000 m (при 30 V/20 mA)   |
| Съвързване   | Кабел, сечение 1.5 - 16 mm <sup>2</sup> ,   |
| Главна верига                                      | Отвертка Pozi No. 1, slotted<br>No. 2, усил 1.5 - 2 Nm  |
| SO верига  | Кабел, сечение макс. 2.5 mm <sup>2</sup> ,<br>Отвертка Pozi No. 0, slotted<br>No. 2, усил 0.8 Nm                            |
| Работна температура                                | -10° ... +55°C  |

### Указание на дисплея

|              |   |
|--------------|---|
| T1total      | ■ Показва общата консумация   |
| T1part.      | ■ Показва частична консумация, може да се нулира                                      |
| CT           | ■ Показва текущия коефициент на токови трансф.  |
| Select       | ■ Коефициентът на ток.трансф. може да се укаже от меню Select, при отворен мост Z1-Z2 |
| P(kW)        | ■ Показва моментната мощност за фаза или всички фази                                  |
| U(V)         | ■ Показва напрежението за фаза  |
| I(A)         | ■ Показва ток за фаза   |
| n Imp/kWh    | ■ Пуска според мощността  |
| kWh          | ■ Показва kWh когато на дисплея е видима консумацията                                 |
| L1 / L2 / L3 | ■ За P-, U-, I- или Етго указанията, показва за коя фаза е                            |
| Error        | ■ В случаи на грешно свързана фаза или друга грешка. Фазата се показва допълнително.  |



### Инструкции за монтаж

Трифазният електромер се монтира на 35 mm репса (EN 60715TH35).

Електромера може да се използва само в табла с защита IP51 (прахо- и влагозащитени).

### Диаграма на свързване

Вторичната намотка на токовите трансформатори се свързва към дадената фаза на електромера. Тази връзка трябва да е през подходящо защищена с прекъсвач.

### Работа с LCD дисплея

Стъпките от менюто за работа са показвани на задната страна на страницата. Мостчето Z1-Z2 трябва да се премахне за промяна и указване на коефициента на токовите трансформатори.

### Използване

Локалните стандарти, напътствия и указания трябва да се спазват. Инсталацията трябва да се извърши от квалифициран електротехник.


### Почистване

Електромерът се почиства в изключено състояние със суха кърпа или напотена в сапунен разтвор. Не използвайте абразивни вещества или разтворители за почистване.


**Saia-Burgess Controls Ltd.**

Bahnhofstrasse 18 | CH-3280 Murten | Switzerland  
T +41 26/6727111 | F +41 26/6727499  
pcd@saia-burgess.com | www.saia-cc.com


## LCD Display

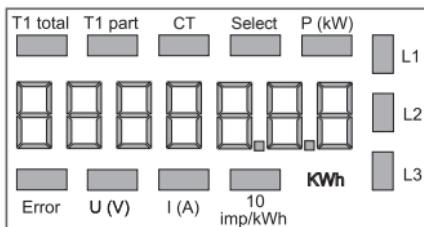


Монтаџ  
Montage  
Montaggio  
Mounting



Демонтаџ  
Démontage  
Smontaggio  
Dismounting



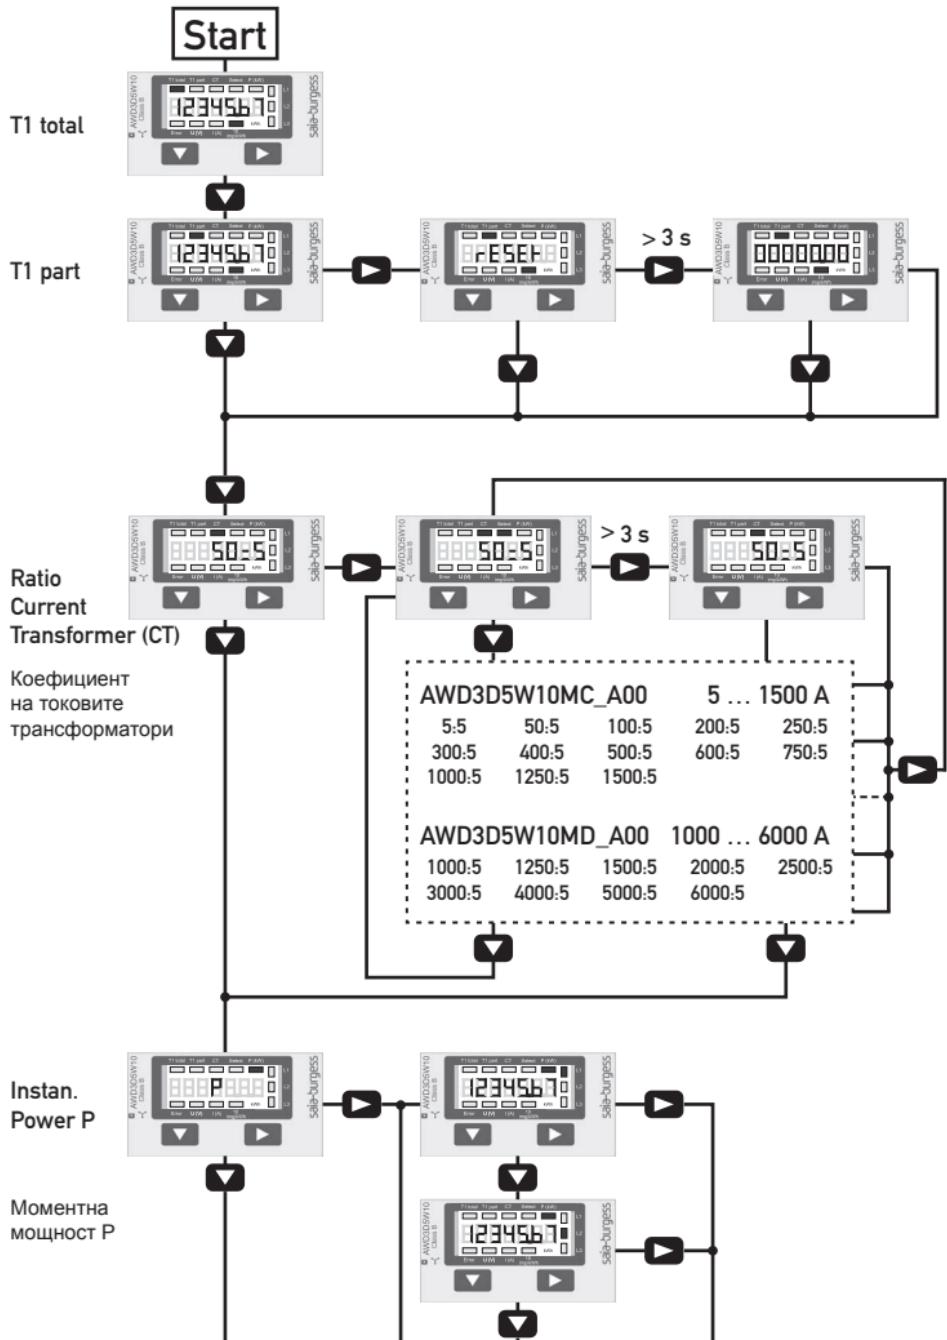

## DE EG-Konformitätserklärung

Wir, Saia-Burgess Controls AG, CH 3280 Murten (Schweiz), erklären in alleiniger Verantwortung, dass die Energiezählerprodukte:

- AWD3D5W10MC3A00
- AWD3D5W10ND3A00

auf die sich die Erklärung bezieht, mit den folgenden Normen oder normativen Dokumenten übereinstimmen:

- EN 50470 Teile 1 und 2 (Elektromechanische Zähler)
- EN 50470 Teile 1 und 3 (Elektronische Zähler), Oktober 2006
- Richtlinie 2004/22/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über Messgeräte
  - Anhang I, Grundlegende Anforderungen
  - Anhang MI-003, Elektrizitätszähler für den Wirkverbrauch

Ausstellungsjahr der EG Konformitätserklärung : 2008

Saia-Burgess Controls AG

Jean-Paul Costa, Leiter Entwicklung

Konformitätsbewertungsstelle:

Zertifizierungsstelle METAS-Cert, Nr. 1259  
CH-3003 Bern-Wabern

## FR Certificat de conformité CE

Nous, Saia-Burgess Controls SA, CH 3280 Morat (Suisse), déclarons sous notre propre responsabilité que les produits:

- AWD3D5W10MC3A00
- AWD3D5W10ND3A00

pour lesquels cette déclaration se réfère sont conformes aux normes/directives suivantes:

- EN 50470 partie 1 et 2 (compteur d'énergie Electro mécanique)
- EN 50470 partie 1 et 3 (compteur électronique), d'octobre 2006.
- Directive 2004/22/EG du parlement Européens concernant les appareils de mesure
  - Annexe I, Exigence de base
  - Annexe MI-003, Compteur d'énergie pour énergie active

Date du certificat de conformité: 2008

Saia-Burgess Controls SA

Jean-Paul Costa, Directeur du Développement

Organismes d'évaluation de la conformité:

Zertifizierungsstelle METAS-Cert, Nr. 1259  
CH-3003 Bern-Wabern

## IT Dichiarazione di conformità CE

Noi, Saia-Burgess Controls SA, CH 3280 Morat (Svizzera), dichiarammo in nostra propria responsabilità che i prodotti:

- AWD3D5W10MC3A00
- AWD3D5W10ND3A00

che discrive questa dichiarazione rispondono ai normative/directive seguenti:

- EN 50470 parte 1 e 2 (contatorie die energiea electro mecanica)
- EN 50470 parte 1 e 3 (contatori electronicci), d'ottobre 2006.
- Direttiva 2004/22/EG del parlamento europeo per i apparati di misura
  - Annexe I, esigenza di base
  - Annexe MI-003, Contatori per energia attiva

Data della dichiarazione di conformità : 2008

Saia-Burgess Controls AG

Jean-Paul Costa, capo dello sviluppo

Organismi di valutazione della conformità:

Zertifizierungsstelle METAS-Cert, Nr. 1259  
CH-3003 Bern-Wabern

## EN Declaration of Conformity CE

We, Saia-Burgess Controls Ltd., CH 3280 Murten (Switzerland), hereby declare, on our own responsibility that the products:

- AWD3D5W10MC3A00
- AWD3D5W10ND3A00

which this certificate refer to, are in accordance with the following standards:

- EN 50470 parts 1 and 2 (meter electromechanical)
- EN 50470 parts 1 and 3 (electronic meter), of October 2006.
- Directive 2004/22/EG of the European parliament and of the council regarding measuring instruments
  - Annex I, essential requirements
  - Annex MI-003, active electrical energy meters

EC - Declaration of Conformity: 2008

Saia-Burgess Controls AG

Jean-Paul Costa, Head of development

Conformity Assessment Body:

Zertifizierungsstelle METAS-Cert, Nr. 1259  
CH-3003 Bern-Wabern

## BG Декларация за съответствие

Ние, фирма "Saia Burgess" Controls Ltd., с адрес: CH 3280 Murten в Швейцария, с настоящето декларираме, на своя собствена отговорност, че продуктите:

- AWD3D5W10MC3A00
- AWD3D5W10ND3A00

за които се отнася настоящият сертификат, са в съответствие със следните стандарти:

- EN 50470, части 1 и 2 (електромеханичен електромер)
- EN 50470 части 1 и 3 (електронен електромер) от октомври 2006 година
- Директива 2004/22/EU Европейския парламент и (Европейския) съвет, относно измервателни устройства
  - Приложение 1 – съществени изисквания;
  - Приложение MI-003 електромери за активна електроенергия

Дата на сертификата за съответствие: 2008

Saia-Burgess Controls SA

Jean-Paul Costa, ръководител на развитие

Оценка на съответствието тялото:

Zertifizierungsstelle METAS-Cert, Nr. 1259  
CH-3003 Bern-Wabern

## CS Prohlášení EU o shodě

My, Saia-Burgess Controls AG, CH 3280 Murten (Švýcarsko), prohlašujeme na vlastní odpovědnost, že elektroměry:

- AWD3D5W10MC3A00
- AWD3D5W10ND3A00

kterých se toto prohlášení týká, souhlasí s následujícími normami nebo normativními dokumenty:

- EN 50470 část 1 a 2 (elektromechanické elektroměry)
- EN 50470 část 1 a 3 (elektronické elektroměry), říjen 2006
- směrnice 2004/22/EU Evropského parlamentu a Rady Evropy o měřicích přístrojích
  - dodatek I, základní požadavky
  - dodatek MI-003, elektroměry pro měření spotřeby činné energie

Datum vydání prohlášení o shodě: 2008

Saia-Burgess Controls SA

Jean-Paul Costa, vedoucí vývoje

Subjekt posuzování shody:

Zertifizierungsstelle METAS-Cert, Nr. 1259  
CH-3003 Bern-Wabern

## DA Overensstemmelseserklæring

Vi, **Saia-Burgess** Controls Ltd., CH 3280 Murten (Schweiz) erklærer hermed på vores eget ansvar, at produkterne:

- AWD3D5W10MC3A00
- AWD3D5W10ND3A00

som dette certifikat vedrører, er i overensstemmelse med de følgende standarder:

- EN 50470 del 1 og 2 (elektromekanisk meter)
- EN 50470 del 1 og 3 (elektronisk meter), oktober 2006
- Europaparlamentets og rådets direktiv 2004/22/EF vedrørende måleinstrumenter:
  - Bilag I Væsentlige krav
  - Bilag MI-003 Aktive elektriske energimålere

Dato af overensstemmelseserklæringen: 2008

Saia-Burgess Controls AG

Jean-Paul Costa, direktør for Udvikling  
Overensstemmelsesvurderingsorgan

Zertifizierungsstelle METAS-Cert, Nr. 1259  
CH-3003 Bern-Wabern



## EL Δήλωση συμμόρφωσης EK

H εταιρία Saia-Burgess Controls Ltd., CH 3280 Murten (Ελβετία), δια του παρόντος δηλώνει υπεύθυνα ότι τα προϊόντα:

- AWD3D5W10MC3A00
- AWD3D5W10ND3A00

στα οποία αναφέρεται η παρούσα δήλωση, συμμορφώνονται με τα παρακάτω πρότυπα:


- EN 50470 μέρος 1 και 2 (πλεκτρομηχανικός μετρητής)
- EN 50470 μέρος 1 και 3 (ηλεκτρονικός μετρητής), Οκτώβριος 2006
- Οδηγία 2004/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου περί οργάνων μέτρησης
  - Παράρτημα I, βασικές απαιτήσεις
  - Παράρτημα MI-003, μετρητής για ενεργό ηλεκτρική ενέργεια

Ημερομηνία του πιστοποιητικού συμμόρφωσης: 2008

Saia-Burgess Controls AG

Jean-Paul Costa, επικεφαλής της ανάπτυξης  
Οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης

Zertifizierungsstelle METAS-Cert, Nr. 1259  
CH-3003 Bern-Wabern



## ES Declaración de conformidad CE

Nosotros, Saia-Burgess Controls AG, CH 3280 Murten (Suiza), declaramos como únicos responsables, que los productos:

- AWD3D5W10MC3A00
- AWD3D5W10ND3A00

a los cuales hace referencia la presente declaración, responden a las normativas / directrices siguientes:

- EN 50470, partes 1 y 2 (contadores electromecánicos)
- EN 50470, partes 1 y 3 (contadores electrónicos), octubre 2006
- Directriz 2004/22/CE del Parlamento Europeo y del consejo sobre aparatos medidores
  - Anexo I, Requisitos básicos
  - Anexo MI-003, Contador de electricidad para energía activa

Fecha del certificado de conformidad: 2008


Saia-Burgess Controls AG

Jean-Paul Costa, jefe de desarrollo

Órgano de evaluación de la conformidad:

Zertifizierungsstelle METAS-Cert, Nr. 1259  
CH-3003 Bern-Wabern



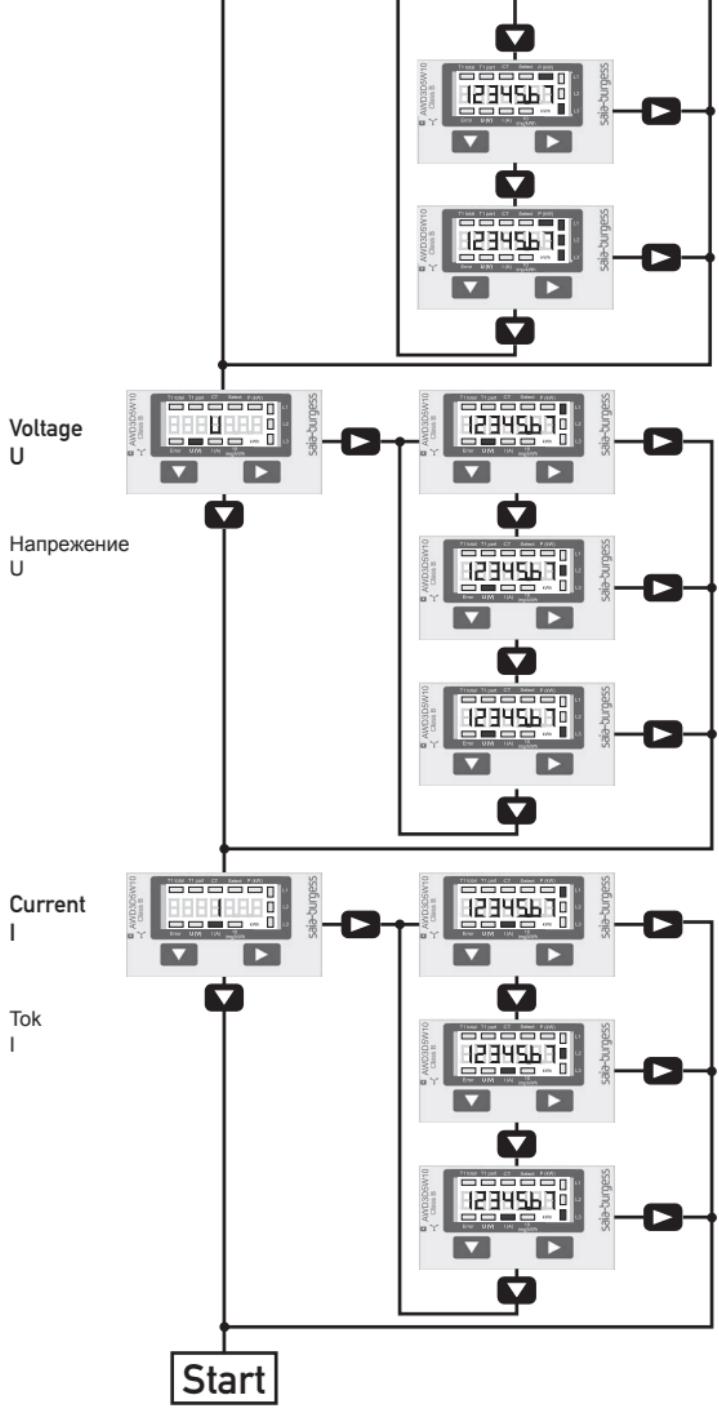

## HU EK Megfelelőségi nyilatkozat

A Saia-Burgess Controls Ltd., CH 3280 Murten (Svájc), ezennel saját felelősségrére kijelent, hogy az e tanúsítvány tárgyat képező alábbi termékek:

- AWD3D5W10MC3A00
- AWD3D5W10ND3A00

megfelelnek a következő szabványoknak:

- EN 50470 1. és 2. rész (elektromechanikai mérő)
- EN 50470 1. és 3. rész (elektronikai mérő),  
2006. október
- Az Európai Parlament és a Tanács 2004/22/EK irányelvye a mérőműszerekről
  - I. melléklet, alapvető követelmények
  - MI-003 mérők, aktív villamosenergia-mérők

A Megfelelőségi nyilatkozat dátuma: 2008.

Saia-Burgess Controls AG

Jean-Paul Costa, Fejlesztési igazgató

Megfelelőségtételő Testület:

Zertifizierungsstelle METAS-Cert, Nr. 1259  
CH-3003 Bern-Wabern



## LT EB atitikimo deklaracija


Mes, Saia-Burgess Controls Ltd., CH 3280 Murten (Šveicarija), šiuo atsakingai pareiskiame, kad produktai:

- AWD3D5W10MC3A00
- AWD3D5W10ND3A00

apie kuriuos yra šis pažymėjimas, atitinka šiuos standartus:

- EN 50470 dalys 1 ir 2 (elektromechaninis skaitiklis)
- EN 50470 dalys 1 ir 3 (elektroninis skaitiklis), 2006 m.  
spalio mėn
- Europos parlamento ir Tarybos direktyva 2004/22/EB dėl matavimo instrumentų
  - Priedas I, pagrindiniai reikalavimai
  - Priedas MI-003, aktyvių elektros energijos skaitikliai

Data atitikties deklaraciją: 2008



Saia-Burgess Controls AG

Jean-Paul Costa, vadovas plėtros

Atitikties įvertinimo ištaiga:

Zertifizierungsstelle METAS-Cert, Nr. 1259  
CH-3003 Bern-Wabern

## LV EK Atbilstības sertifikāts

Mēs, Saia-Burgess Controls Ltd., CH 3280 Murten (Šveicarija), uzņemoties atbildību, ar šo deklarējam, ka produkti:

- AWD3D5W10MC3A00
- AWD3D5W10ND3A00

uz kuriem šis sertifikāts attiecas, atbilst sekojošajiem standartiem:

- EN 50470, 1. un 2. daļas (elektromehānisks skaitītājs)
- EN 50470, 2006. gada oktobra EN 50470 1. un 3. daļas (elektronisks skaitītājs)
- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2004/22/EK par mērinstrumentiem
  - Pieļikums I, pamataprībās
  - Pieļikums MI-003, darbojošies elektriskie energijas skaitītāji

Dienas, kad deklarāciju: 2008



Saia-Burgess Controls SA

Jean-Paul Costa, vadītājs atbildību

Atbilstības novērtēšanas organizācija:

Zertifizierungsstelle METAS-Cert, Nr. 1259  
CH-3003 Bern-Wabern

## MT Dikjarazzjoni ta' Konformità KE

Ahna, Saia-Burgess Controls Ltd., CH 3280 Murten (Switzerland), b'dan qed niddikjaraw, fuq responsabilità tagħna stess, li l-prodotti:

- AWD3D5W10MC3A00
- AWD3D5W10ND3A00

li ghaliex dan iċ-ċertifikat jirreferi, huma konformi ma' l-standards/direttivi li ġejjin:

- EN 50470 part 1 u 2 (miter elettromeccaniku)
- EN 50470 parti 1 u 3 (miter elettroniku), t'ottubru 2006
- Id-Direttiva 2004/22/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar strumenti tal-kejl
  - Annex I, rekwiziti meħtieġa
  - Annex MI-003, miters ta' l-enerġija elektrika attiv

Data tad-dikjarazzjoni dwar il-Konformità: 2008

Saia-Burgess Controls AG

Jean-Paul Costa, Kap ta-taqṣima dwa rizvillup

Korp t'Analizi dwar il-Konformità:

Zertifizierungsstelle METAS-Cert, Nr. 1259  
CH-3003 Bern-Wabern



## NL EG-conformiteitsverklaring

Wij, Saia-Burgess Controls Ltd., CH 3280 Murten, (Switzerland), verklaren hierbij op eigen verantwoordelijkheid dat de producten:

- AWD3D5W10MC3A00
- AWD3D5W10ND3A00

waarnaar dit attest verwijst, in overeenstemming zijn met de volgende normen:

- EN 50470 deel 1 en 2 (elektromechanische teller)
- EN 50470 deel 1 en 3 (elektronische teller), oktober 2006
- Richtlijn 2004/22/EG van het Europees Parlement en van de Raad betreffende meetinstrumenten
  - Bijlage I, essentiële vereisten
  - Bijlage MI-003, actieve elektrische energiemeters


Datum van de verklaring van overeenstemming: 2008

Saia-Burgess Controls AG

Jean-Paul Costa, hoofd van de ontwikkeling

De beoordeling van de conformiteit lichaam:

Zertifizierungsstelle METAS-Cert, Nr. 1259  
CH-3003 Bern-Wabern



## PL Oświadczenie zgodności z wymogami Wspólnoty Europejskiej (WE)

Firma Saia-Burgess Controls Ltd., CH 3280 Murten, oświadczają niniejszym na własną odpowiedzialność, że wyroby:

- AWD3D5W10MC3A00
- AWD3D5W10ND3A00

do których odnoszą się niniejsze Oświadczenie, zgodne są z następującymi normami:

- EN 50470, części 1 i 2 (elektromechaniczny licznik energii)
- EN 50470, część 1 i 3 (licznik elektroniczny) z października 2006
- Zarządzenie 2004/22/ES Parlamentu i Rady Europejskiej odnośnie urządzeń pomiarowych
  - Dodatek I, podstawowe wymogi
  - Dodatek MI-003, licznik aktywnej energii elektrycznej

Data wydania deklaracji zgodności: 2008

Saia-Burgess Controls SA

Jean-Paul Costa, Dyrektor ds. Rozwoju

Jednostki oceny zgodności:

Zertifizierungsstelle METAS-Cert, Nr. 1259  
CH-3003 Bern-Wabern

## **PT Declaração de Conformidade CE**

Nós, **Saia-Burgess Controls Ltd.**, CH 3280 Murten, (Suíça), vimos pelo presente informar, assumindo total responsabilidade, que os produtos:

- AWD3D5W10MC3A00
- AWD3D5W10ND3A00

aos quais o presente certificado diz respeito, estão em conformidade com os seguintes padrões:

- **EN 50470** partes 1 e 2 (contador electromecânico)
- **EN 50470** partes 1 e 3 (contador mecânico), de Outubro 2006
- **Direktiva 2004/22/CE** do Parlamento Europeu e do Conselho relativa aos instrumentos de medição:
  - Anexo I, requisitos essenciais
  - Anexo MI-003, contadores de energia eléctrica activa

Data da declaração de conformidade: 2008

Saia-Burgess Controls AG

Jean-Paul Costa, diretor de desenvolvimento

Organismo de avaliação da conformidade:

Zertifizierungstelle METAS-Cert, Nr. 1259  
CH-3003 Bern-Wabern

## **RO Declarație de conformitate CE**

Societatea **Saia-Burgess** Controls Ltd., CH 3280 Murten, declară prin prezența pe propria răspundere că produsele:

- AWD3D5W10MC3A00
- AWD3D5W10ND3A00

care fac obiectul acestui certificat sunt conforme următoarelor standarde:

- **EN 50470** părți 1 și 2 (contor de energie electromecanic)
- **EN 50470** părți 1 și 3 (contor electronic), din Octombrie 2006.
- **Direktiva 2004/22/EG** a Parlamentului European și a Consiliului European referitoare la instrumentele de măsurare
  - Anexa I, cerințe esențiale
  - Anexa MI-003, contoare de electricitate pentru energia

Data a declarației de conformitate: 2008

Saia-Burgess Controls AG

Jean-Paul Costa, Director de Dezvoltare

Organizații de evaluare a conformității:

Zertifizierungstelle METAS-Cert, Nr. 1259  
CH-3003 Bern-Wabern

## **SL ES Izjava o Skladnosti**

V podjetju **Saia-Burgess** Controls Ltd.,  
CH 3280 Murten (Švica), na lastno odgovornost  
izjavljamo, da izdelki:

- AWD3D5W10MC3A00
- AWD3D5W10ND3A00

na katere se nanaša ta izjava, izpolnjujejo naslednje standarde:

- **EN 50470**, 1. in 2. del (elektromehanski meter)
- **EN 50470**, 1. in 3. del (elektronski meter), iz mesece Okt. 2006
- **Direktiva 2004/22/ES** Evropskega parlamente in sveta o merilnih instrumentih
  - Priloga I, bistvene zahteve
  - Priloga MI-003, aktivni električni števci energije

Datum izjave o skladnosti: 2008

Saia-Burgess Controls SA

Jean-Paul Costa, direktor za razvoj

Organ za ugotavljanje skladnosti:

Zertifizierungstelle METAS-Cert, Nr. 1259  
CH-3003 Bern-Wabern

## **SK ES Vyhlášenie o zhode**

Spoločnosť **Saia-Burgess** Controls Ltd.,  
CH 3280 Murten, Švajčiarsko, týmto na svoju vlastnú zodpovednosť vyhlasuje, že výrobky:

- AWD3D5W10MC3A00
- AWD3D5W10ND3A00

na ktoré sa toto osvedčenie vzťahuje, sú v súlade s týmito normami:

- **EN 50470** časť 1 a 2 (elektromechanické meradlo)
- **EN 50470** z októbra 2006,  
časť 1 a 3 (elektronické meradlo)
- **Smernica** Európskeho parlamentu a Rady **2004/22/ES** meradlách:
  - Príloha I, základné požiadavky,
  - Príloha MI-003, aktívne meradlá elektrickej energie.

Dátum vydanie vyhlásenia o zhode: 2008

Saia-Burgess Controls AG

Jean-Paul Costa, riaditeľ pre rozvoj

Organ posudzovania zhody:

Zertifizierungstelle METAS-Cert, Nr. 1259  
CH-3003 Bern-Wabern

## **SV EU Konformitetsdeklaration**

Vi, **Saia-Burgess** Controls Ltd., CH 3280 Murten (Schweiz), betygar härmed på vårt ansvar, att produkterna:

- AWD3D5W10MC3A00
- AWD3D5W10ND3A00

som intaget härvisar till, överensstämmer med följande normer eller normerande dokument:

- **EN 50470** del 1 och 2 (elektromekanisk mätare)
- **EN 50470** del 1 och 3 (elektronisk mätare), av oktober 2006.
- **Direktiv 2004/22/EG** från Europaparlamentet samt rådet beträffande mätinstrument
  - Bilaga I, grundkrav
  - Bilaga MI-003, el-mätare för aktiv energiförbrukning

Datum för försäkran om överensstämmelse: 2008

Saia-Burgess Controls AG

Jean-Paul Costa, chef för utveckling

Organ för bedömning:

Zertifizierungstelle METAS-Cert, Nr. 1259  
CH-3003 Bern-Wabern